





TOP ELEVATION SCALE 1:50
OBERANSICHT MASSTABBE 1:50
POHLAD Z HORA MIERKA

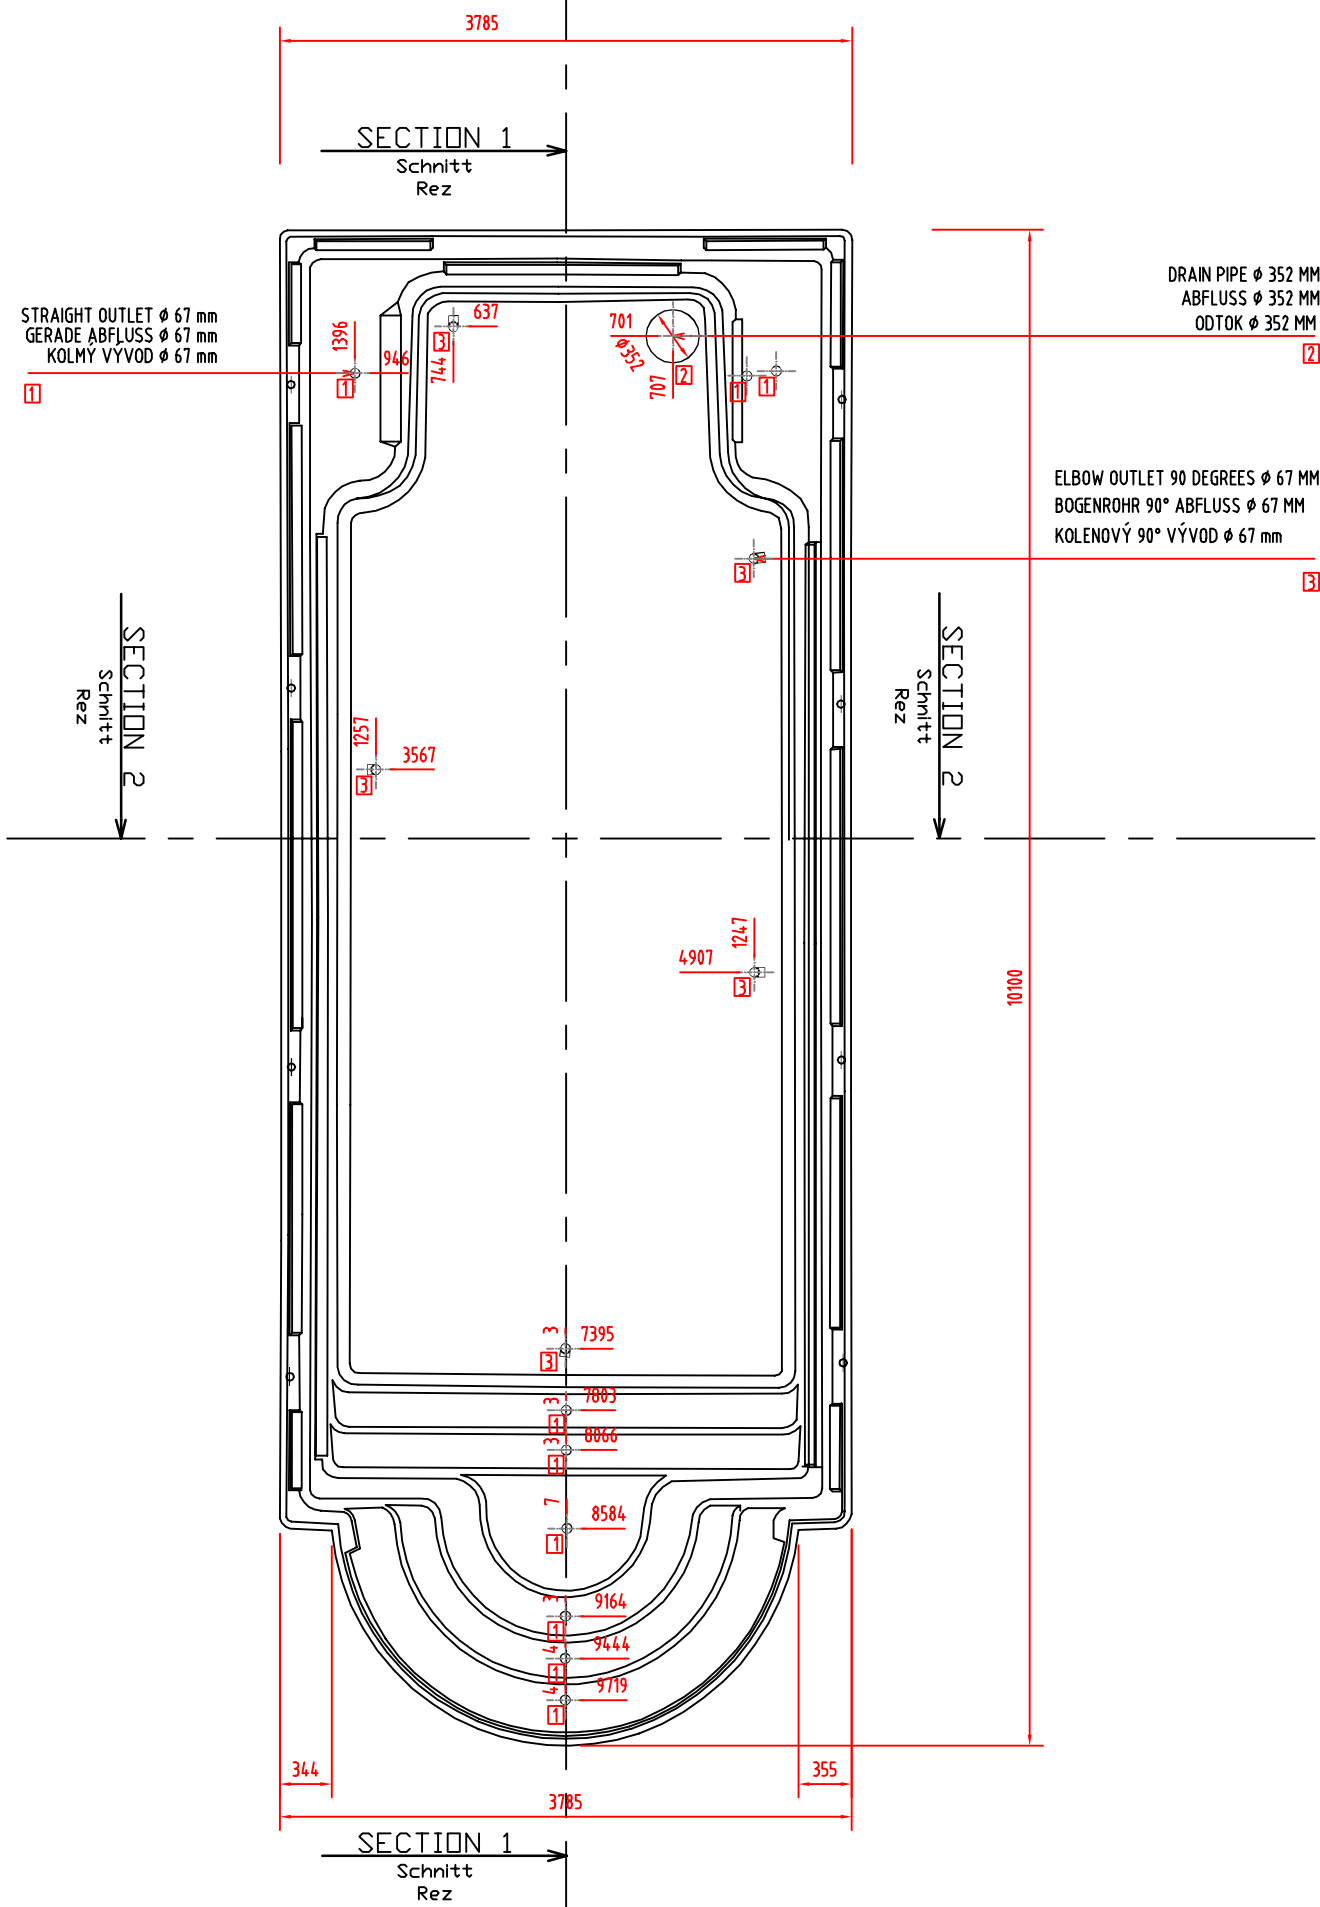

LONGITUDINAL SECTION 1-1
QUERSCHNITT
REZ

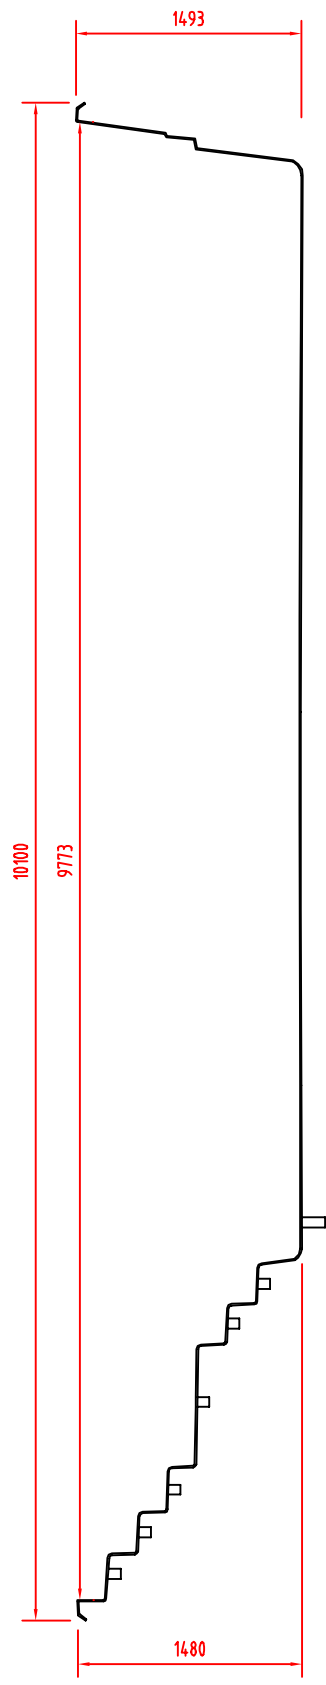

LONGITUDINAL SECTION 2-2
QUERSCHNITT
REZ

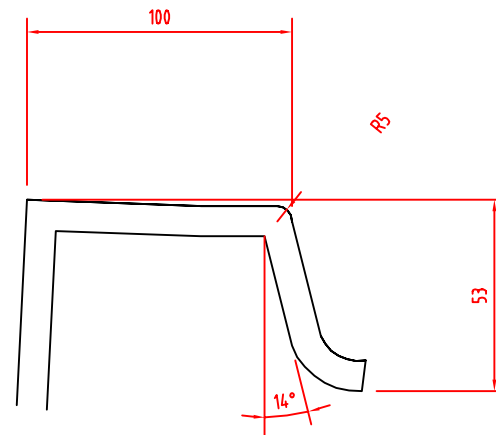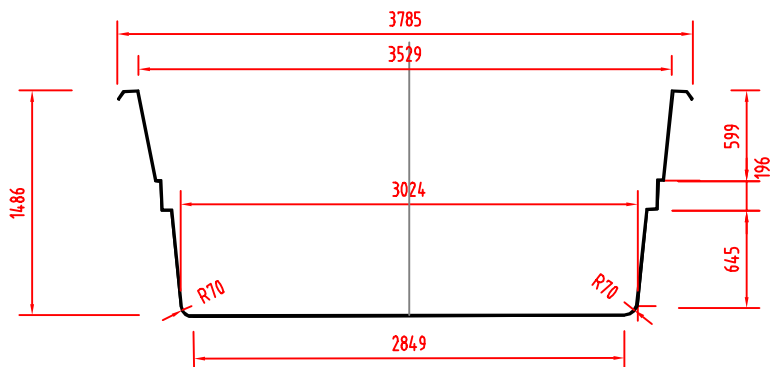


NOTE/AMERKUNG/POZNÁMKA :

TIKNESS OF THE SIDEWALLOF SWIMIG POOL IS APX. 10 MM
MESURED WITH TOLERANCE RATE 7- 10 MM
DIE SCHWIMMBADWAND DUCKE IS CA. 10 MM.
DUCKENTOLERANZ IST 7 - 10 MM.
HRÚBKA STENY BAZÉNA JE CCA. 10 MM
TOLERANCIA PRESNOSTI 7 - 10 MM


GEOMETRY OF SWIMMING POOL
SCHWIMMBAD GEOMETRIE
GEOMETRIA BAZÉNA

TOP ELEVATION SCALE 1:50
OBERANSICHT MASSTABBE 1:50
POHLAD Z HORA MIERKA

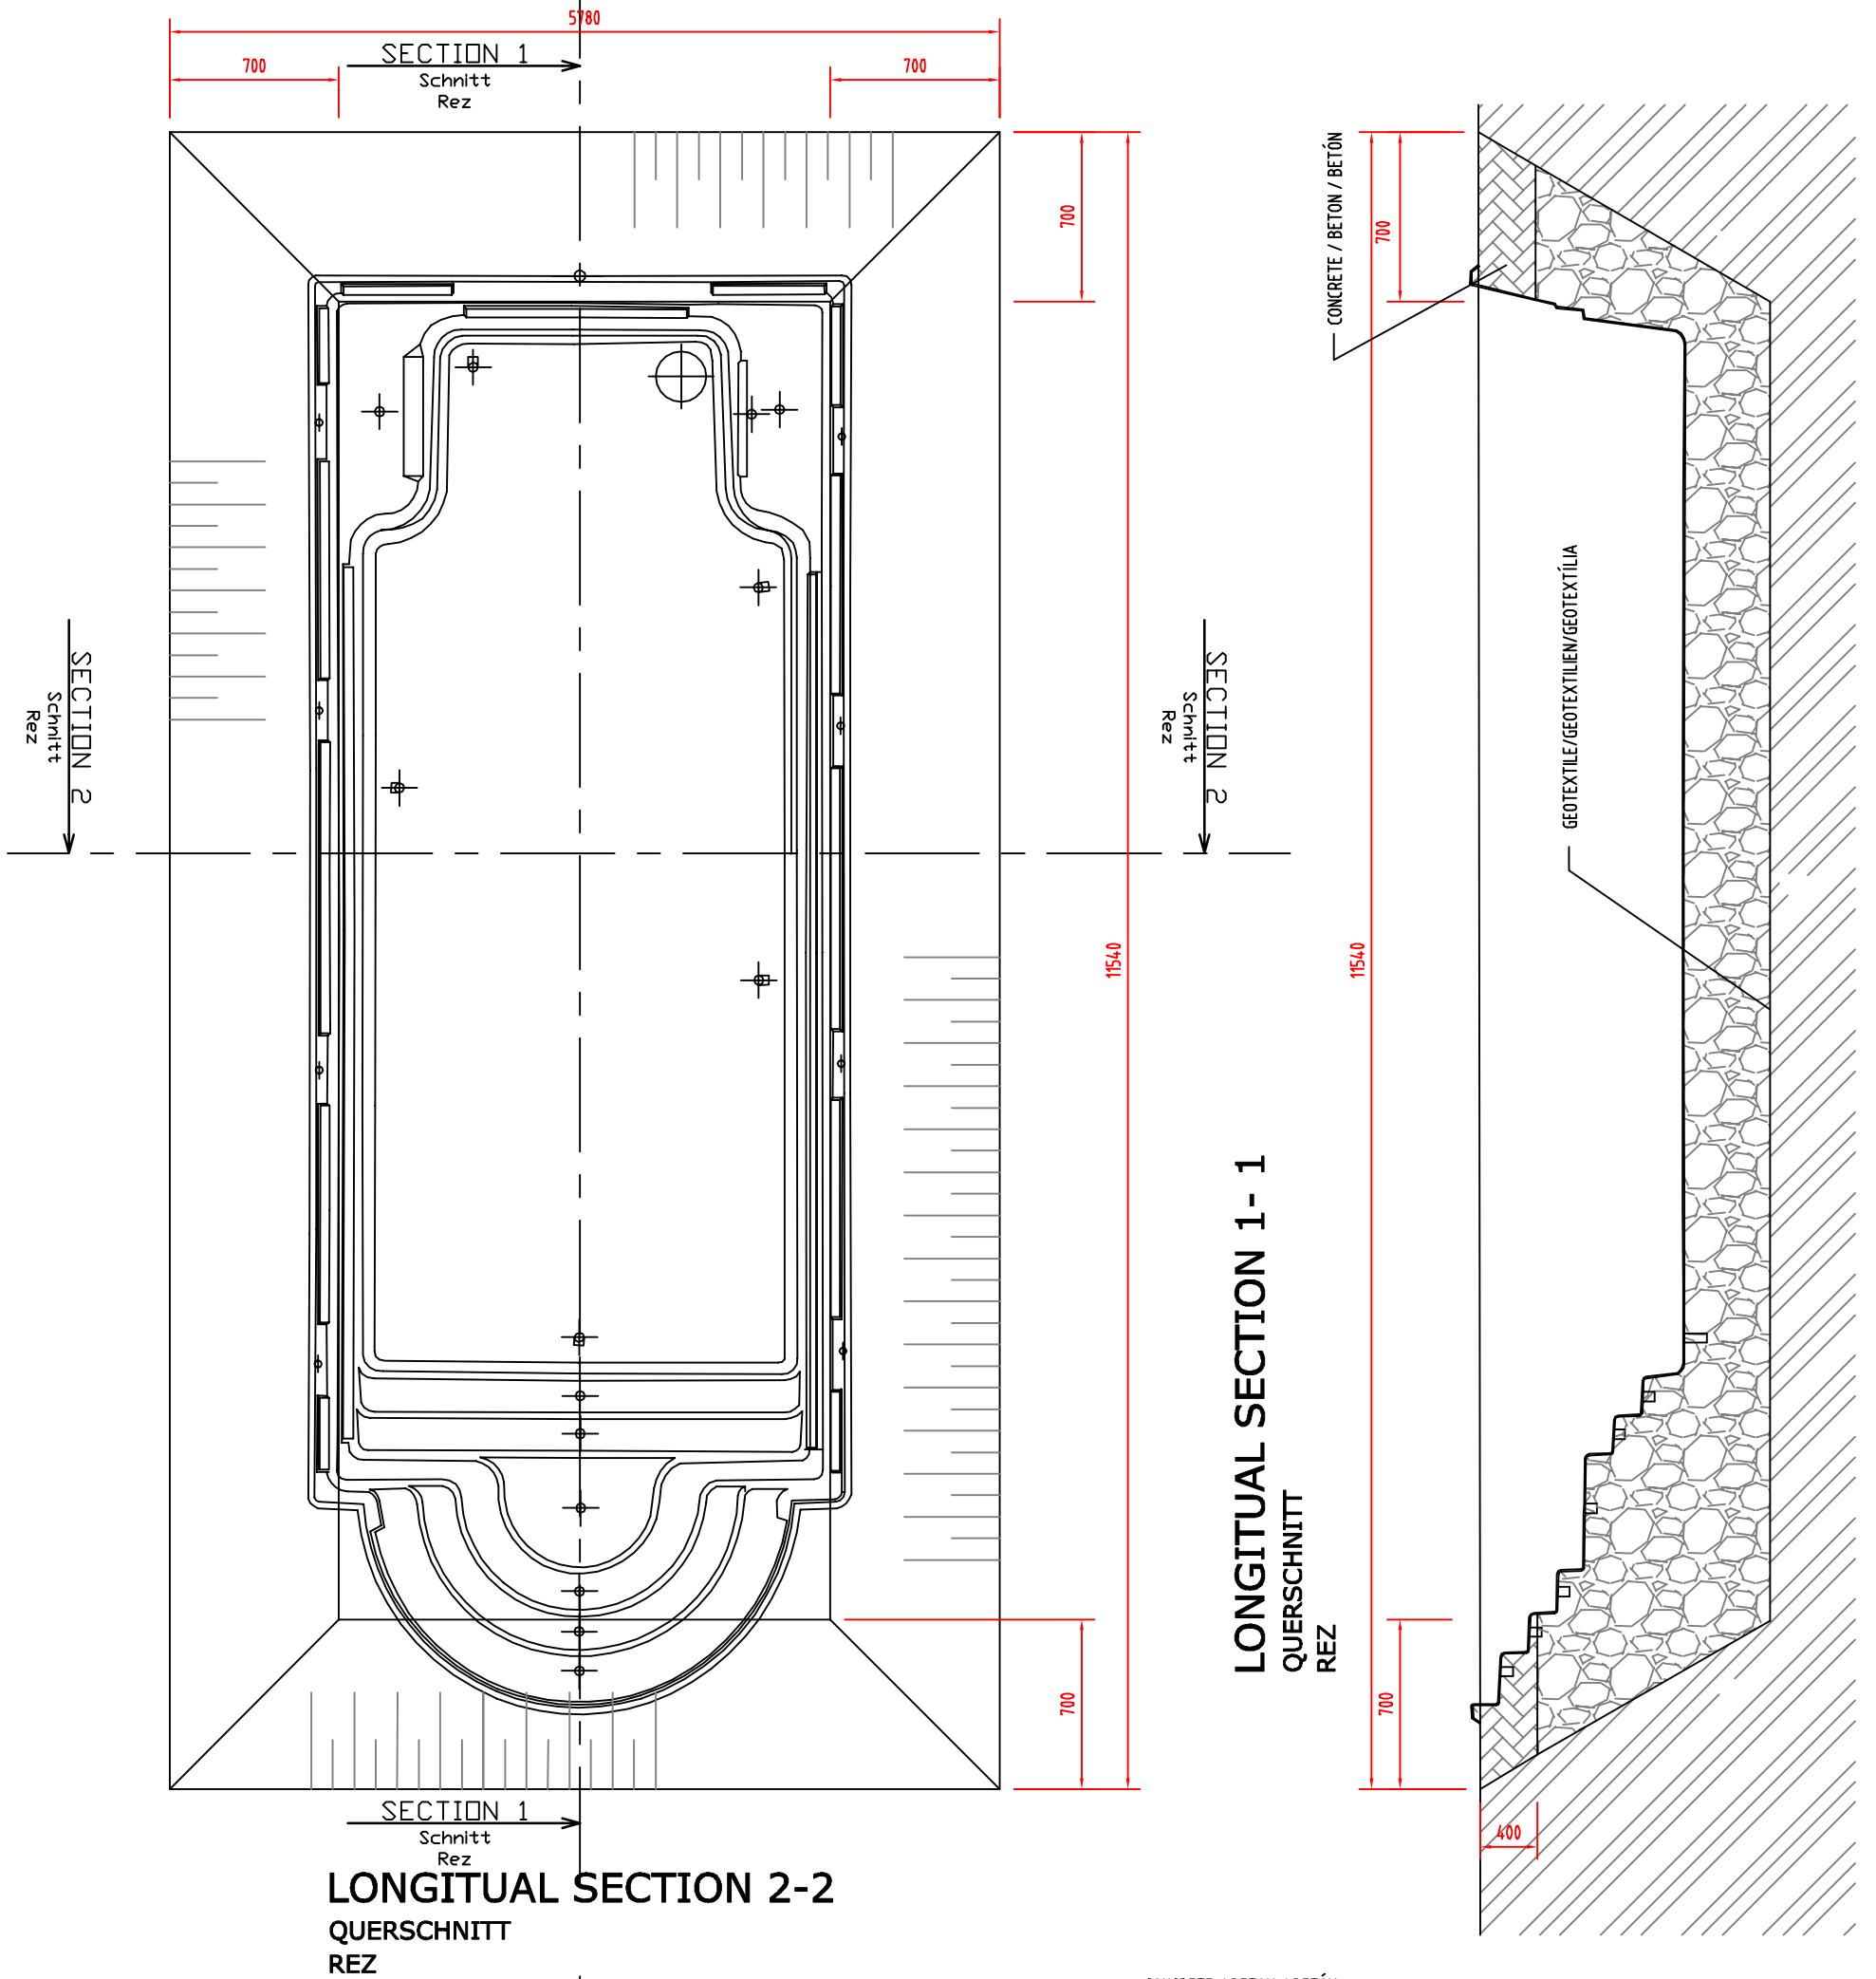

LONGITUDINAL SECTION 2-2
QUERSCHNITT REZ

LONGITUDINAL SECTION 1-1
QUERSCHNITT REZ

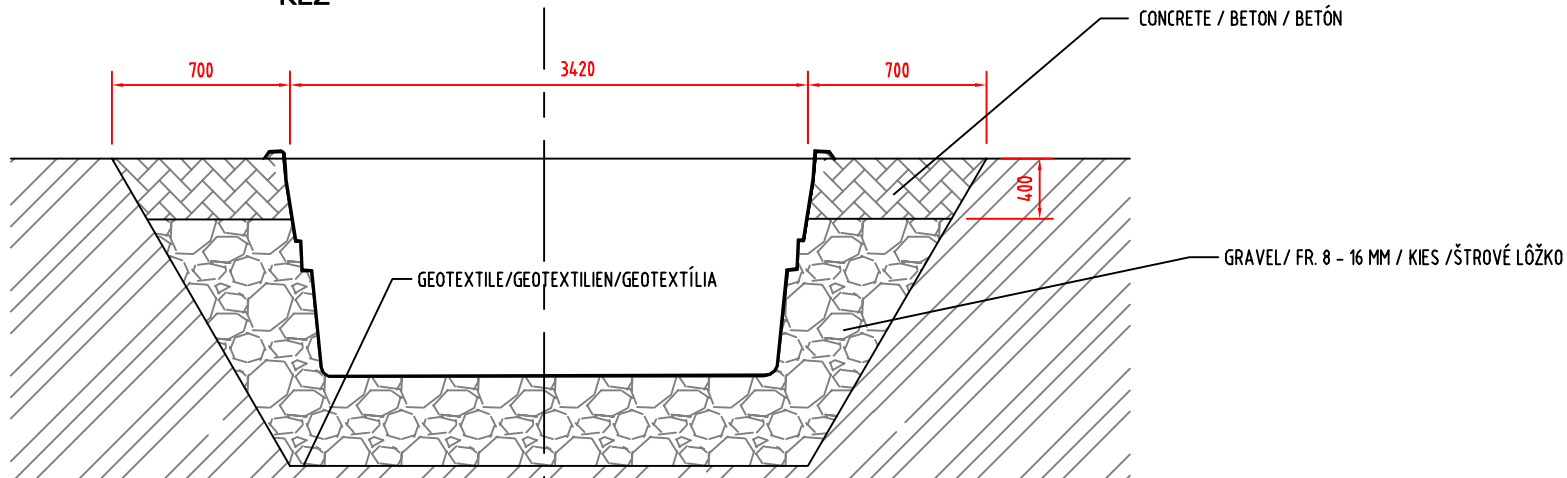

THE EXCAVATIONS ARE DESIGNED FOR STANDARD SOIL WITHOUT OTHER SUPPORT STRUCTURE.
 USING OF SUPPORT STRUCTURE OF EXCAVATIONS DEPENDS ON THE QUALITY OF SOIL. VOLUME OF EXCAVATIONS IS apx. 113 M3.
 AUSHUB IST FUR STANDARD ERDE PROJEKTERT OHNE HILFSCHALUNG.
 DIE HILFSCHALUNG EINSATZ LIEGT ERDEQUALITAT AN. AUSHUBVOLUMEN IST 113 M3.
 VÝKOPLY SÚ ZAKRESLENÉ PRE ŠTANDARDNÚ KVALITU ZEMINY BEZ POMOCNÉHO PAŽENIA.
 PODĽA KVALITY ZEMINY JE POTREBNÉ VÝKOPOVÚ JAMU PAŽIŤ A MENIŤ ROZNÁŠACÍ UHOL. OBJEM VÝKOPOVEJ JAMY cca 113 M3

DRAWING OF EXCAVATIONS
AUSHUBGRUNDRISS
VÝKOPLY